

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

01FS 2001:226

Utkom från trycket
den 5 september 2001

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om dykförbud vid bryggor på Dalarö, Haninge kommun;

beslutade den 24 augusti 2001
(dnr 1231-2001-30492).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Förbud mot dykning skall gälla vid följande områden på Dalarö, Haninge kommun.

Läge: brygga vid Kroksplan, position: 59°08,07'N, 18°25'Ö (WGS-84), inom en radie av 25 meter från bryggan.

Läge: brygga vid Brandstigen, position: 59°07,97'N, 18°24,70'Ö (WGS-84), inom en radie av 25 meter från bryggan.

Läge: sträckan mellan udden öster om Fiskarhamnen och piren 100 meter väster om bryggan vid turistbyrån. Området avgränsas i öster av longituden genom sydspetsen på udden öster om Fiskarhamnen (position 59°07,83'N, 18°24,55'Ö, WGS-84) och i väster av piren 100 meter väster om turistbyrån och bryggans förlängning till 100 meter från stranden. Förbudsområdet sträcker sig intill 100 meter från stranden.

Som villkor för förbudens tillämplighet gäller att både från sjön och land väl synliga tavlor i enlighet med bilagor till detta beslut finns uppsatta vid förbudsplatserna. Under förbudsmärket i form av en överstruken dykare skall en tilläggstavla sättas upp enligt följande:

vid Kroksplan med texten "Inom 25 meter",

vid Brandstigen med texten "Inom 25 meter"

vid udden vid Fiskarhamnen och vid piren väster om bryggan vid turistbyrån med texten "100 meter från land". Dessutom skall finnas en triangulär tilläggstavla på vardera förbudsmärket som anger förbudets riktning i sida angivande 350 meter. Kompletterande skyltning kan göras utefter stranden inom förbudsområdet.


Det ankommer på Haninge kommun att anordna och vidmakthålla föreskrivna tavlor.

Den som bryter mot dykförbudsföreskrift kan dömas till dagsböter enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen.

Föreskrifterna träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att föreskriften utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

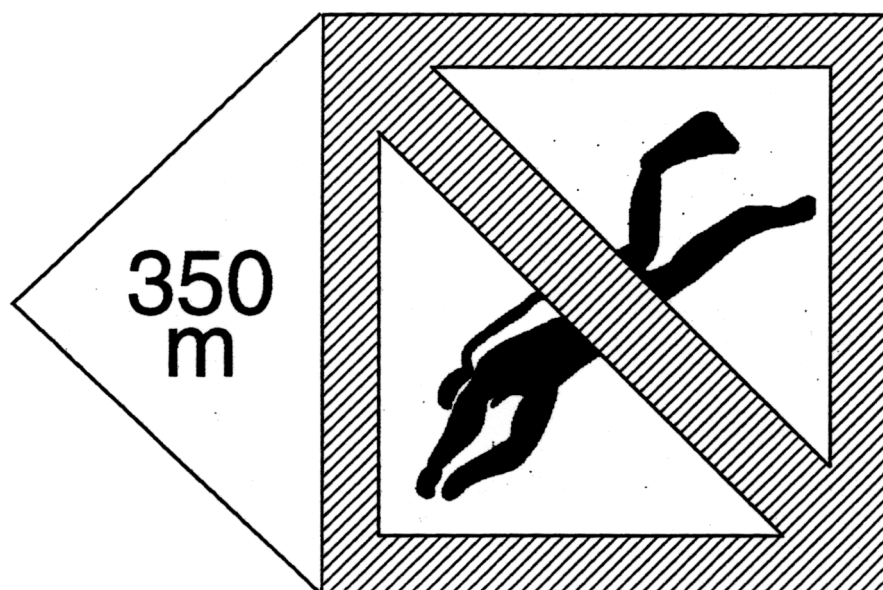


Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vitt färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.


Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekerande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.

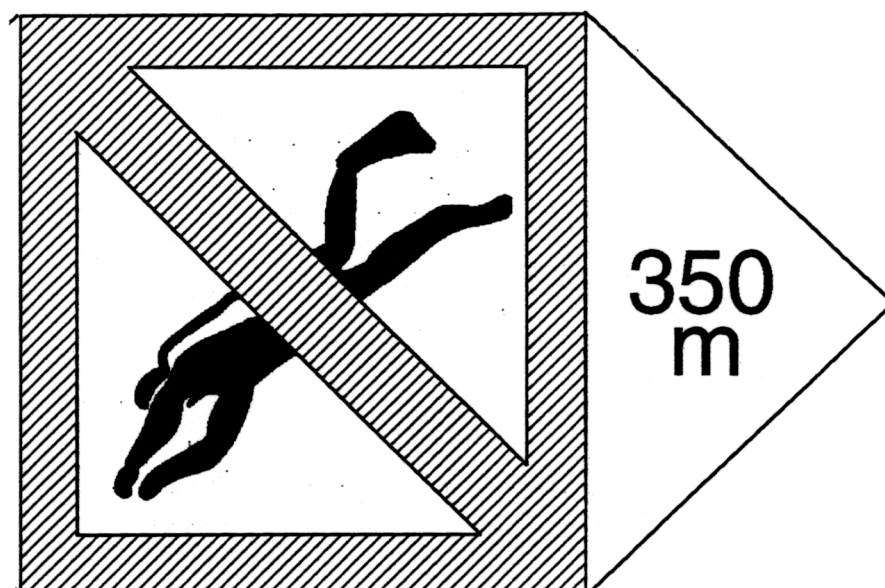


Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vit 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.