

# Stockholms läns författningssamling



## Länsstyrelsen

---

### Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om ankringsförbud i norra delen av Kummelnäs- viken, Nacka kommun;

01FS 2006:4

Utkom från trycket  
den 27 januari 2006

beslutade den 10 januari 2006  
(dnr 2589-2005-49841).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankringsförbud skall gälla inom ett område av 25 meter på ömse sidor av i Kummelnäsviken, Nacka kommun, utlagda vatten- och avloppsledningar. Ledningarna sträcker sig från en punkt i vattenområdet i norra delen av viken utanför fastigheten Kummelnäs 7:35 fram till en punkt i vattenområdet i södra delen av viken där dessa ansluter till ledningar från Ättiksvägen.

Ledningens landfästen: Kummelnäsvikens norra del 59°21,15'N, 18°16,05'O, Kummelnäsvikens södra del 59°21,08'N, 18°16,05'O. Ankringsförbudets ungefärliga sträckning framgår av markering i bilagd karta.

Sjökort: 6142

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att tavlor utmärkande ankringsförbudet jämte erforderliga tilläggstavlor finns uppsatta vid ledningarnas båda landfästen. Tavlornas utformning framgår av bilaga till detta beslut.

Det ankommer på Lennart Danielsson, Beatebergsvägen 1, 132 37 SALTSJÖ-BOO att anordna och underhålla föreskriven skyltning.

Den som bryter mot ankringsförbudsföreskriften kan dömas till dagsböter enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen.


Dessa föreskrifter träder i kraft när föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast två veckor efter det att föreskriften utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Beslutet kungörs även i Underrättelser för sjöfarande.


BO HANSSON

Carmen R Blomstrand  
Trafikenheten


Bilaga till Länsstyrelsens i  
Stockholms län föreskrifter,  
dnr 2589-2005-49841

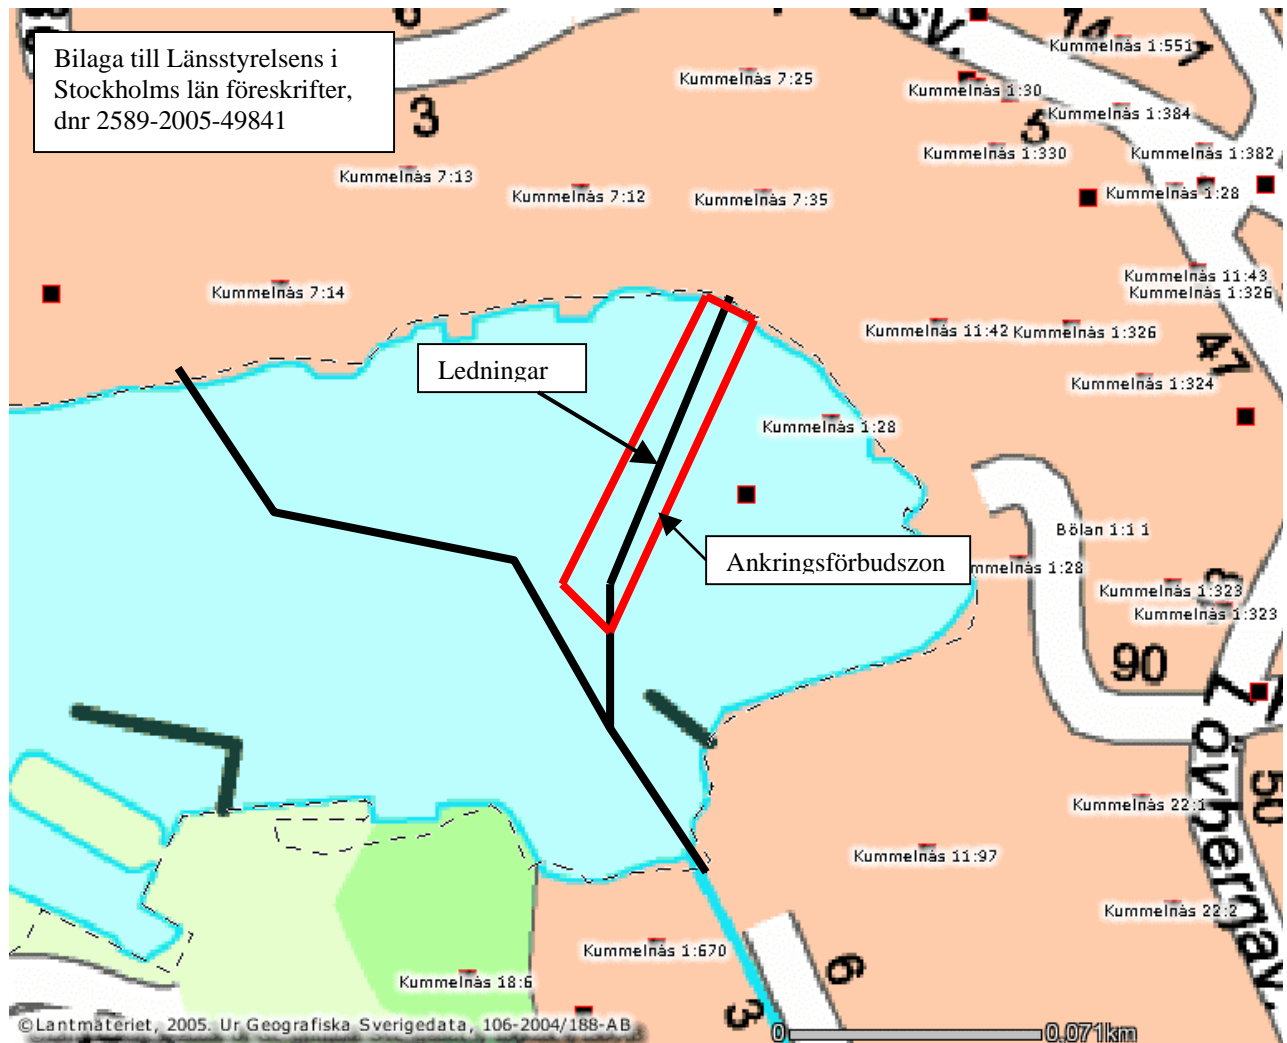

Ankringsförbud skall gälla inom ett område av 25 meter på ömse sidor av i Kummelnäsviken, Nacka kommun, utlagda vatten- och avloppsledningar.

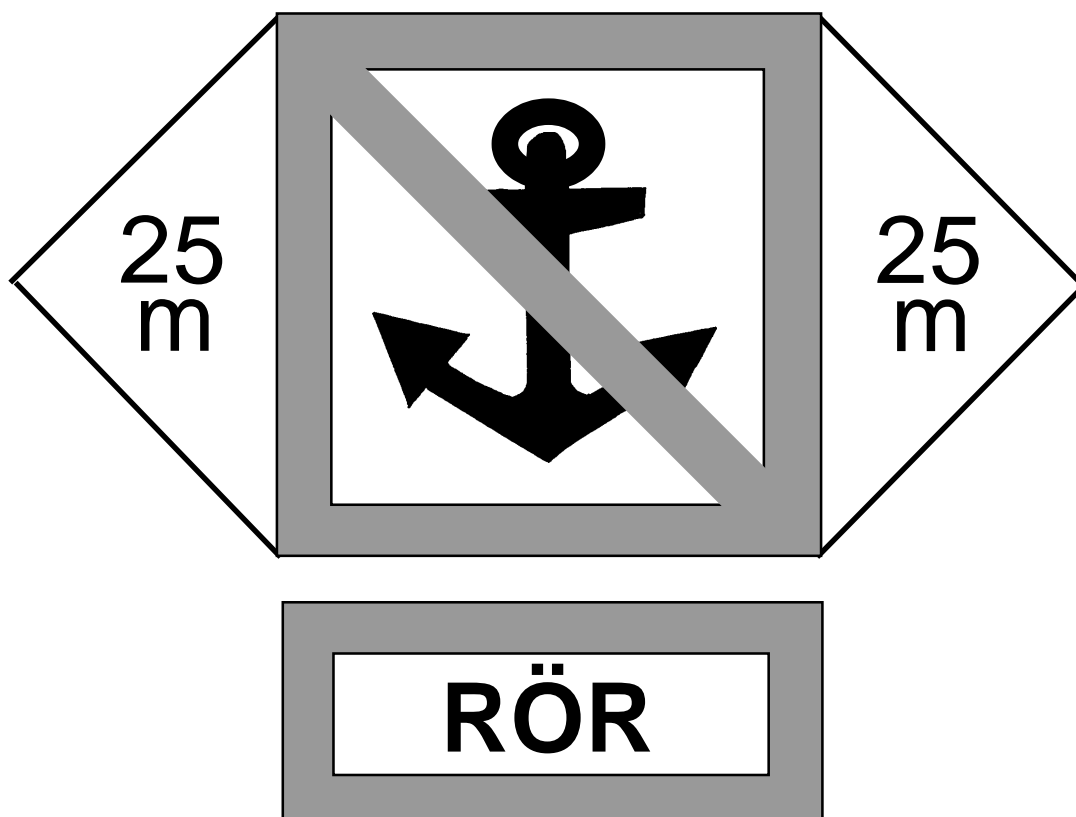

Tavvel del skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i någon av följande storlekar  
1,0 x 1,0 meter (litet märke)  
1,5 x 1,5 meter (normalt märke)  
2,0 x 2,0 meter (stort märke)  
Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till tavel delens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av tavel delens totala bredd.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slag tåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

vitt 7 MCD/lux

rött 1, 2 MCD/lux.

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.